


# 高速増殖原型炉もんじゅ 構内配置図(設置箇所等)



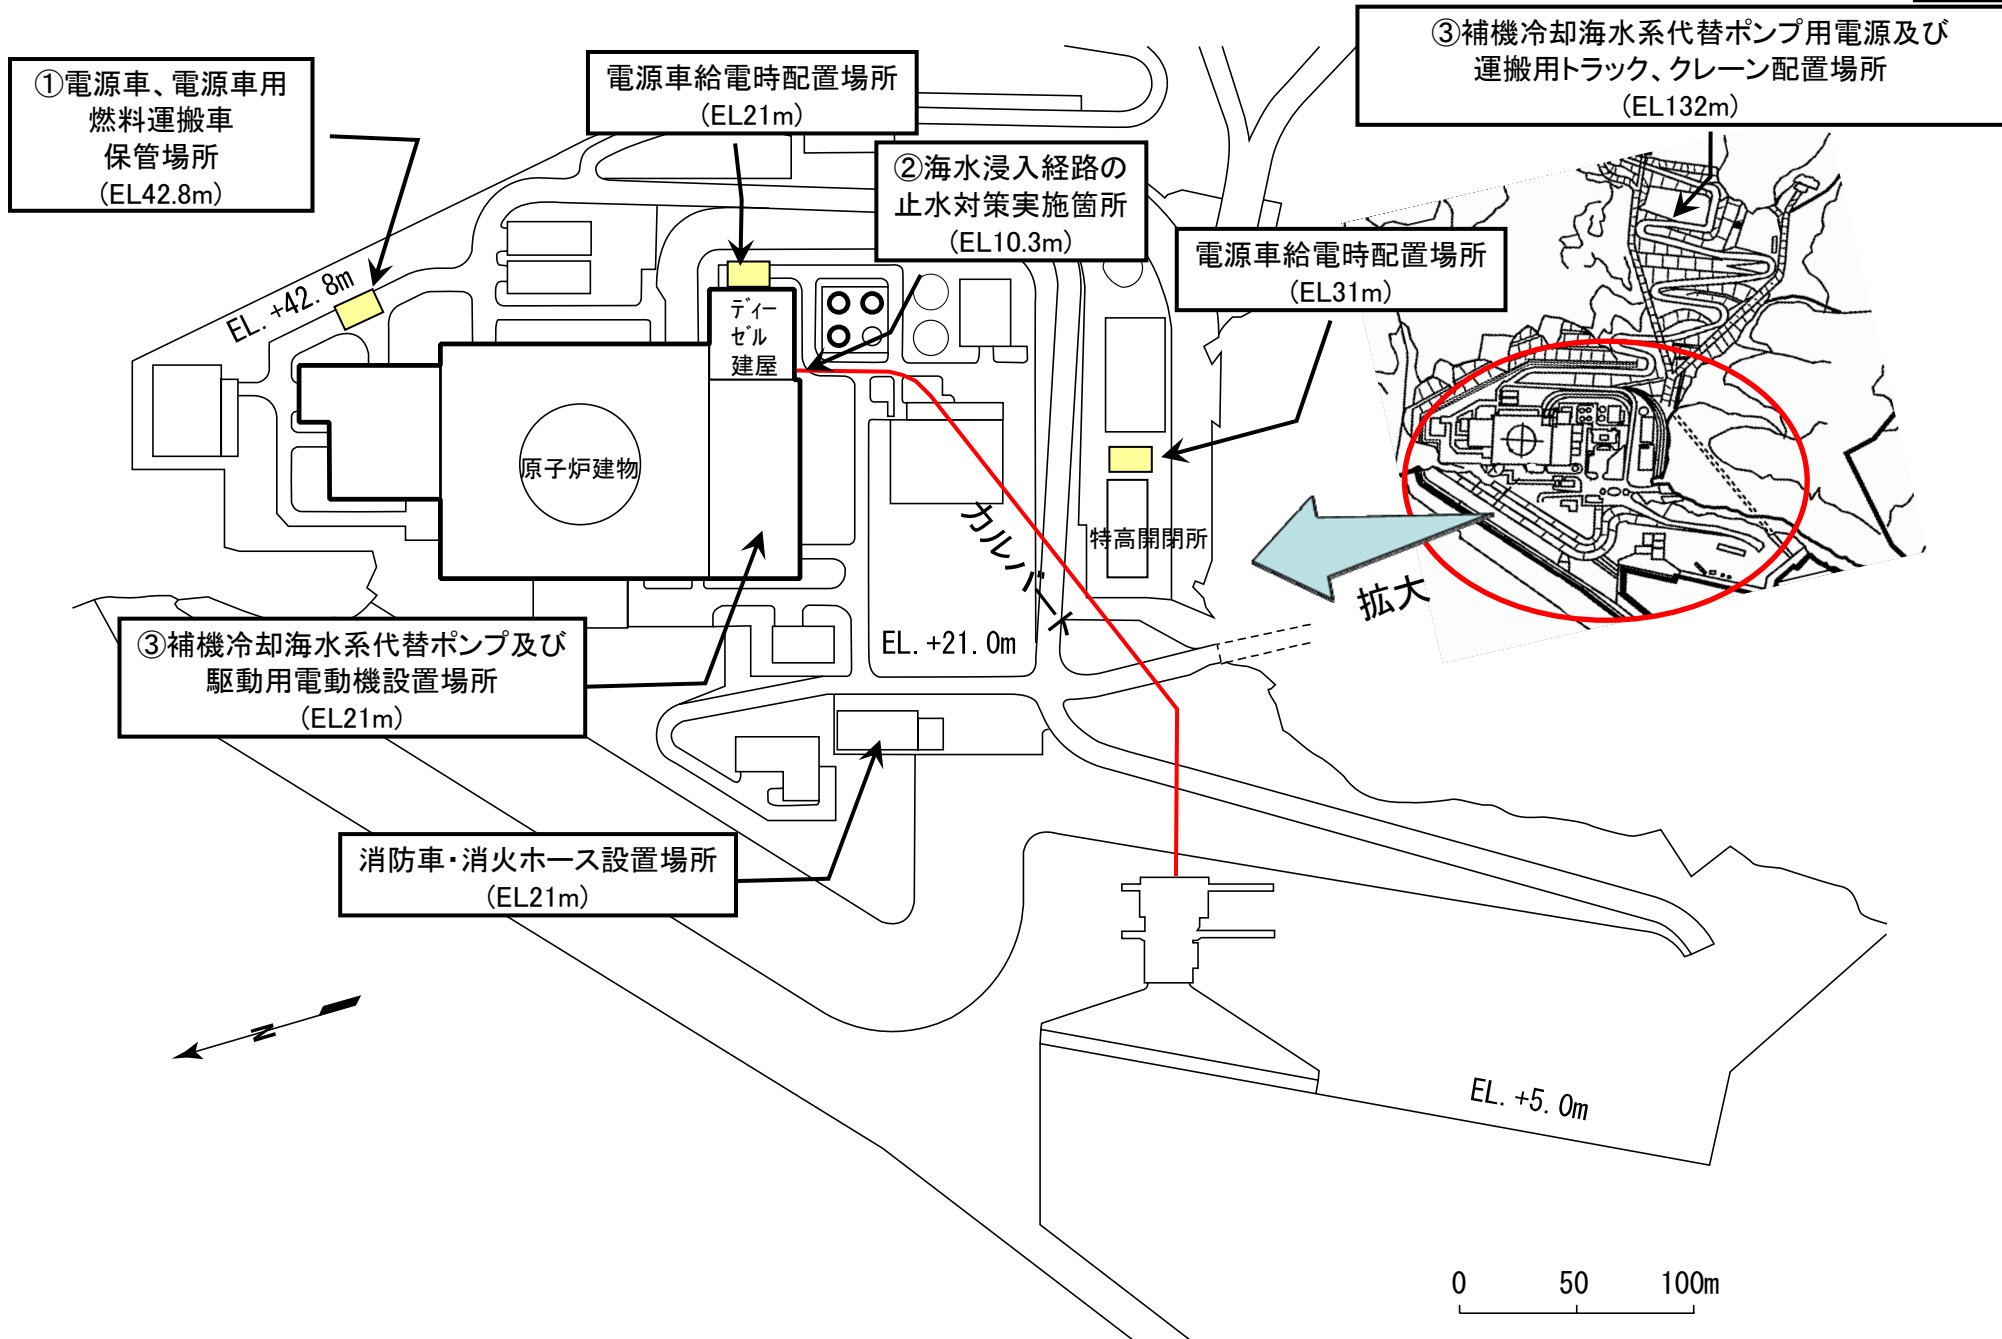

電源車(300kVA×2台)に変更

①新規電源車の配備(シビアアクシデント対策)



海水配管貫通部(施工前)



止水板(加工中)

②海水浸入経路の止水対策(応急対策)



ポンプ用電源と運搬用クレーン車及びトラック



ポンプ用電源(拡大)



ポンプ駆動用電動機



代替ポンプ本体

③補機冷却海水ポンプ代替設備の配備(応急対策)