



一次冷却材分岐配管修繕工事

対象箇所	箇所数
余熱除去吸込み配管(B, C)	2
ループドレン配管(A, B)	2

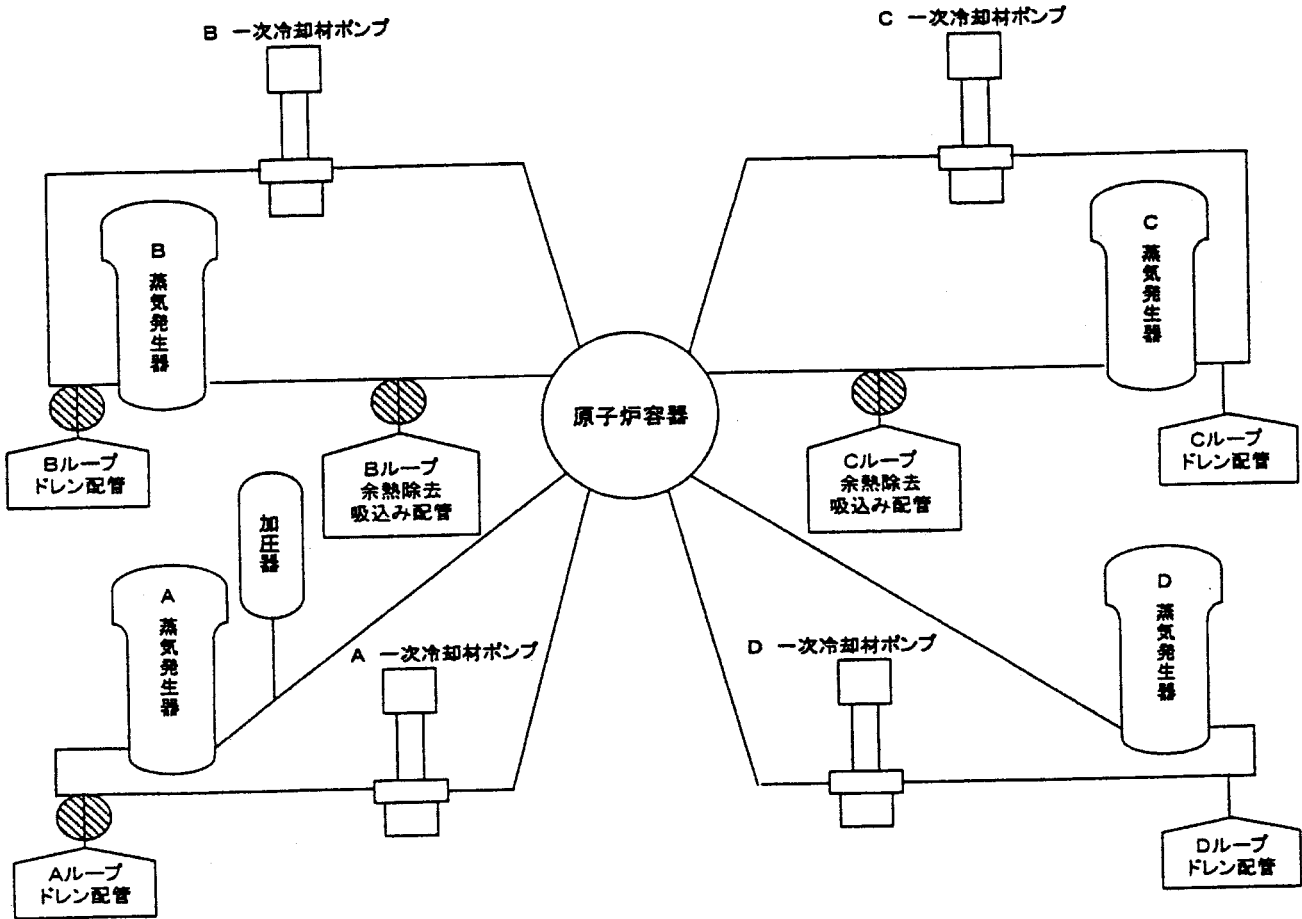

⊗ : 工事対象箇所

配管ルート変更比較例（余熱除去吸込み配管（B、Cループ））

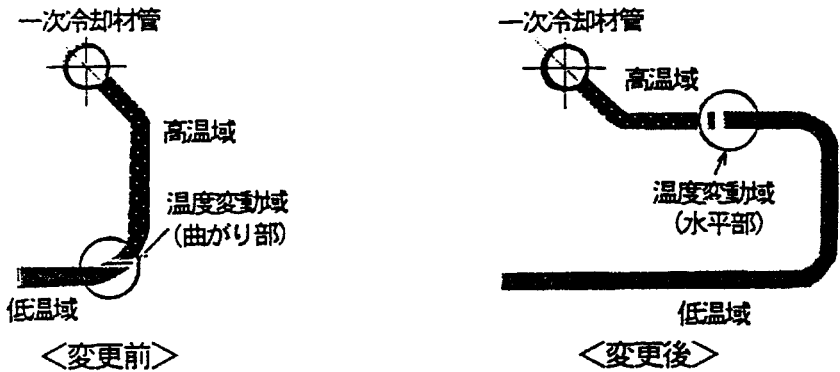

一次冷却材管から曲がり部までの距離を長くすることにより
温度変動域の先端が曲がり部まで達しないようにした。