

令和4年4月28日
原子力安全対策課
(04—04)
<15時資料配付>

新型転換炉原型炉ふげんの廃止措置計画の変更に係る事前連絡について

本日、県は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構から、「原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書」第3条の2に基づき、新型転換炉原型炉ふげんの廃止措置計画の変更認可申請について、添付のとおり連絡を受けた。

<添付資料> ふげんの廃止措置計画変更認可申請について
(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構)

問い合わせ先 (担当:有房)
内線 2361・直通 0776(20)0315

ふげんの廃止措置計画変更認可申請について

[申請の概要]

- ・ 廃止措置計画に基づき原子炉補機冷却系統の設備の変更および所内電源の受電系統の変更
に着手するため、変更後の設備の具体的な仕様等を追加する。


① 原子炉補機冷却系の代替冷却設備

- ・ 所内の各設備を一括して冷却する原子炉補機冷却系統を廃止し、代替冷却装置として
設備毎の個別の小型冷却装置を設置することとしている。
- ・ 今回、具体的な設備として、クーリングタワー型3基とモバイル型2台を設置するこ
と、およびその冷却能力等の仕様を追加する。


② 所内電源受電系統の運用

- ・ 所内電源の受電先を275kV系から77kV系に切り替えることとしている。
- ・ 今回、77kV系統から受電した状態の所内電力の評価等を追加するとともに、275kV系を
使用せず77kV系を常時受電とする運用等を追加する。

① 代替冷却設備の概要

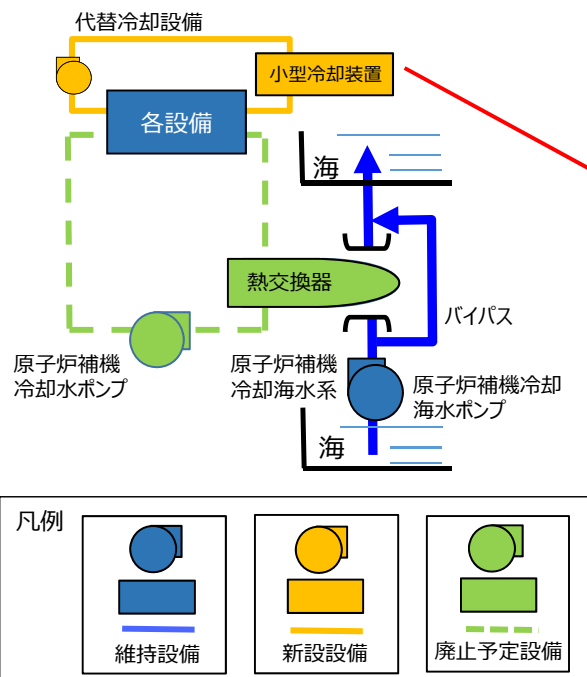


- ・ 冷却を要する設備が減少していることから、原子
炉補機冷却系を設備毎の小型冷却装置に変更
- ・ 熱量が比較的大きい設備は、クーリングタワー型
熱量が小さい設備はモバイル型の冷却装置を設置



幅: 約2.2m
長さ: 約3.6m
高さ: 約2.8m


クーリングタワー型の例
蒸発濃縮器復水器用 2基
中央制御室換気系冷凍機用 1基



幅: 約0.6m
長さ: 約0.8m
高さ: 約1.4m

モバイル型の例
使用済燃料プール循環ポンプ用 1台
廃棄物処理設備ポンプ用 1台

② 受電系統の運用変更の概要

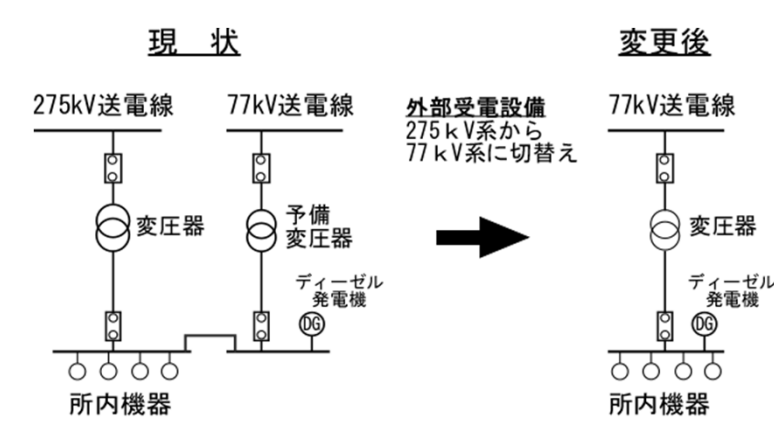

- ・ 2019年に使用済燃料貯蔵プールの除熱
機能を停止しており、77kV系の予備変
圧器容量で必要な電力を供給できる状
態であることから、受電系統を275kV
から77kVに切替える。

予備変圧器(77kV変圧器)
容量 4,000kVA

廃止措置期間中の必要電力量
最大約3,830kVA
(廃止措置の進捗に伴い今後さらに減少)